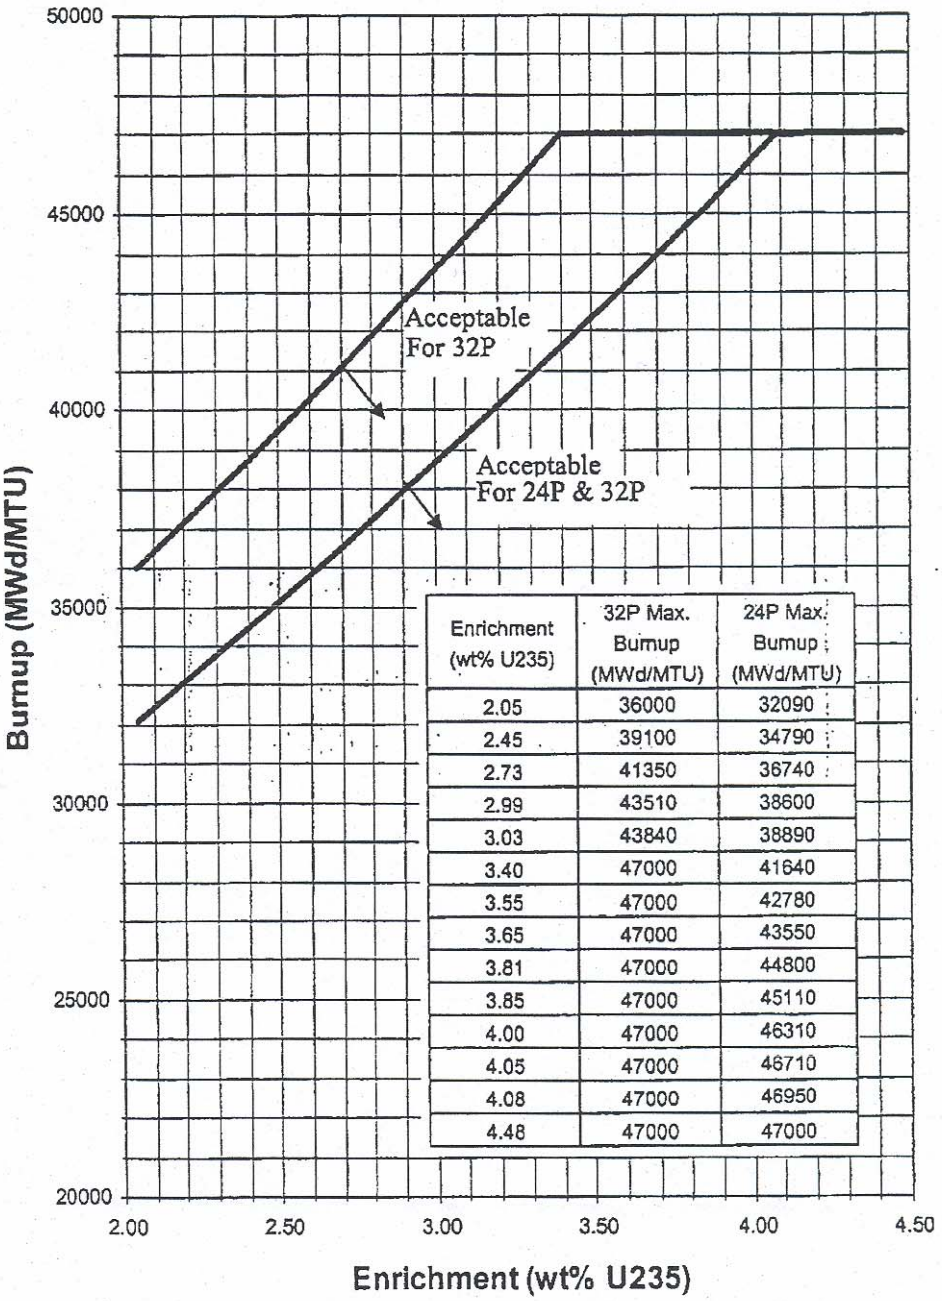

Enrichment (wt% U235)	32P Max. Burnup (MWd/MTU)	24P Max. Burnup (MWd/MTU)
2.05	36000	32090
2.45	39100	34790
2.73	41350	36740
2.99	43510	38600
3.03	43840	38890
3.40	47000	41640
3.55	47000	42780
3.65	47000	43550
3.81	47000	44800
3.85	47000	45110
4.00	47000	46310
4.05	47000	46710
4.08	47000	46950
4.48	47000	47000

Calvert Cliffs Nuclear Power Plant, Independent Spent Fuel Storage Installation	DESIGN BASIS RADIOLOGICAL LIMIT CURVE FOR 660 WATTS/ASSEMBLY [Reference 7.20)	USAR Figure 7.2-1 Revision 15