RECEIVED
JUL 10 1974
U.S. ATOMIC ENERGY COMMISSION
Regulatory Mail Section

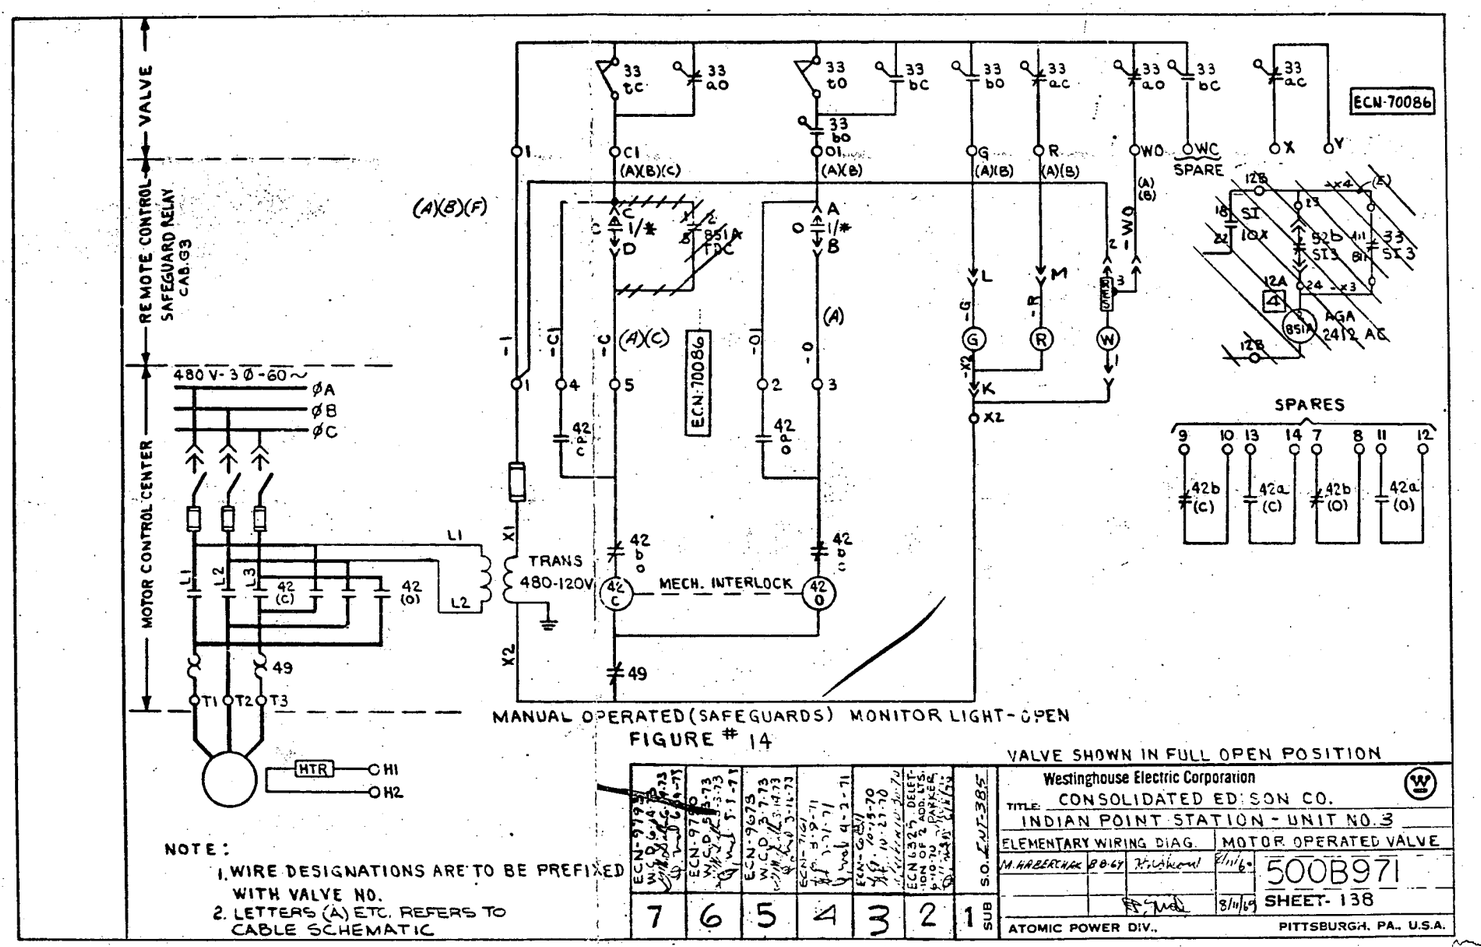

FIGURE # 14

NOTE:
1. WIRE DESIGNATIONS ARE TO BE PREFIXED WITH VALVE NO.
2. LETTERS (A) ETC. REFERS TO CABLE SCHEMATIC

VALVE SHOWN IN FULL OPEN POSITION

SUB	S.O. EWT-385
7	ECN-9179 W.S.D. 6-4-73 Wmk 5-1-71
6	ECN-9770 W.S.D. 8-3-73 Wmk 5-1-71
5	ECN-9679 W.C.D. 7-3-73 W.S.D. 8-3-73 Wmk 3-16-73
4	ECN-7161 W.S.D. 5-9-71 Wmk 5-11-71
3	ECN-6851 W.S.D. 10-27-70 Wmk 9-2-71
2	ECN 6325, DELET. 400 V. 3Ø, 60 CYCLE, 480 V. 3Ø, 60 CYCLE, ADDED 5/11/70
1	

Westinghouse Electric Corporation

TITLE: CONSOLIDATED EDISON CO.
INDIAN POINT STATION - UNIT NO. 3
ELEMENTARY WIRING DIAG. — MOTOR OPERATED VALVE

M. HABERMAN	8-8-69	[illegible]	5/11/69	500B971
		[illegible]	5/11/69	SHEET- 138

ATOMIC POWER DIV., PITTSBURGH, PA., U.S.A.

8111030015

8-111030015