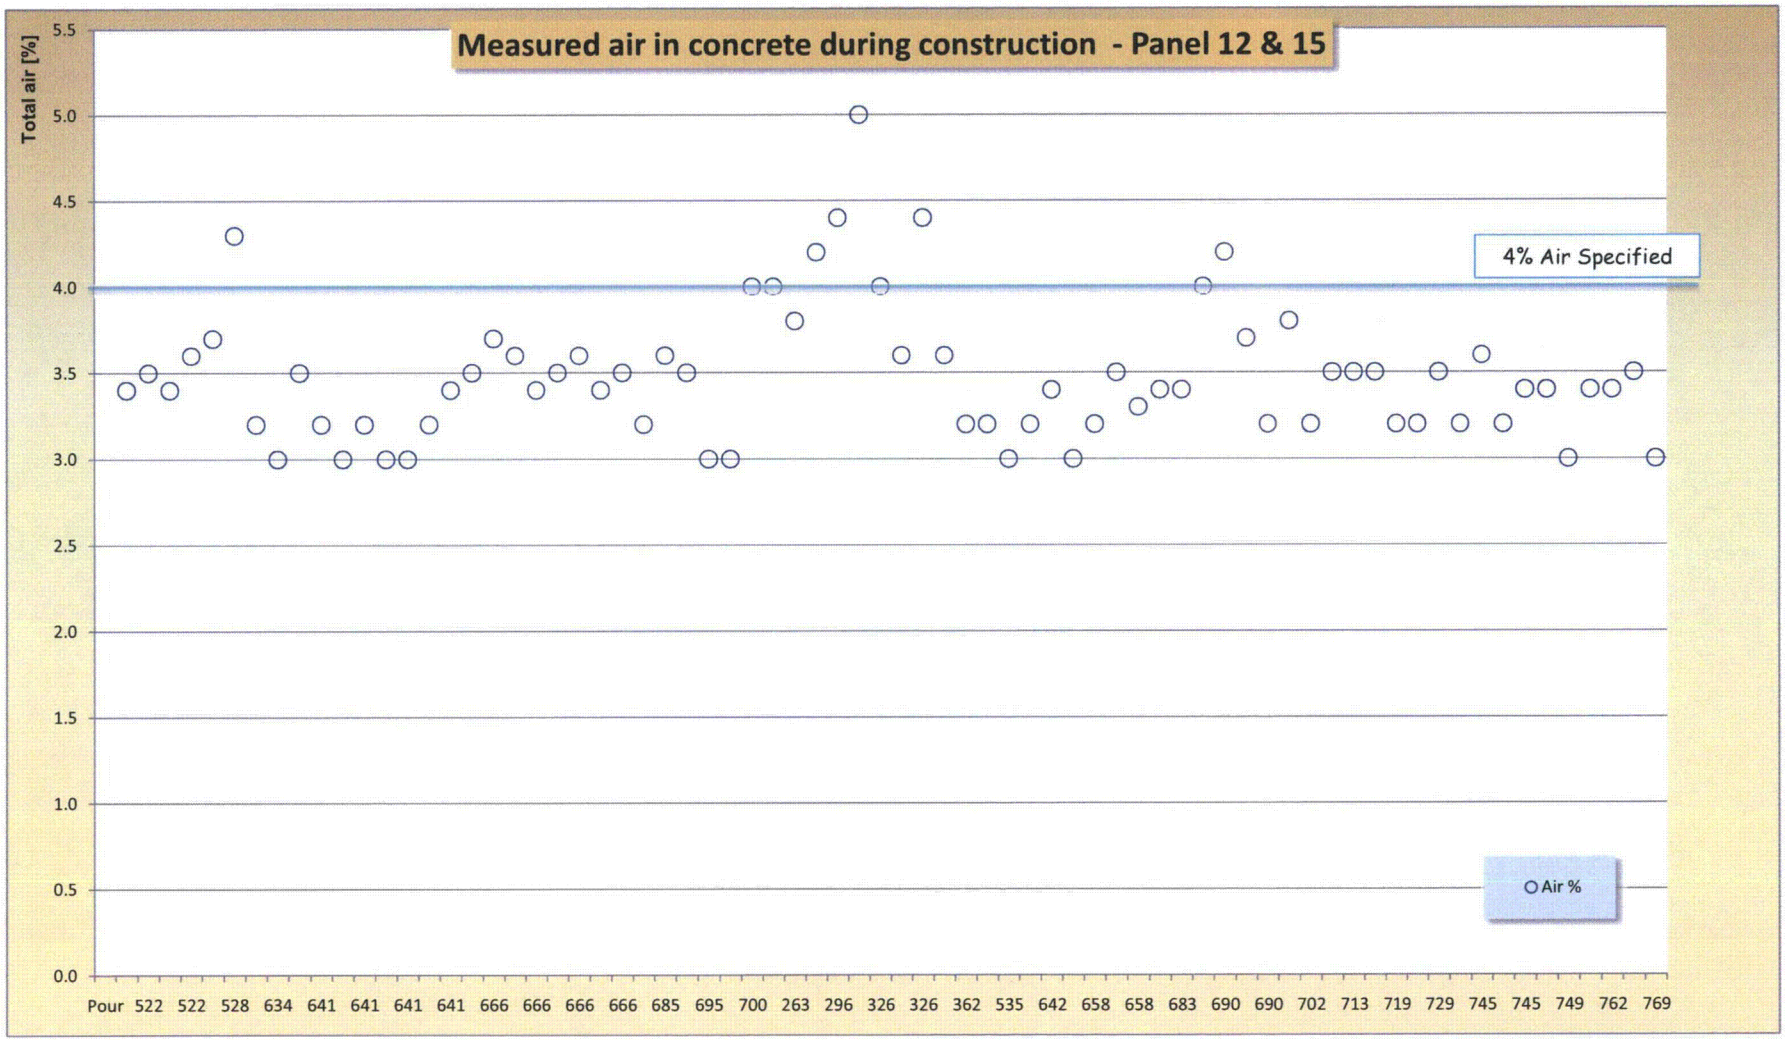
Measured air in concrete during construction - Panel 12 & 15
Total air [%]
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
4% Air Specified
Air %
Pour 522 522 528 634 641 641 641 641 666 666 666 666 685 695 700 263 296 326 326 362 535 642 658 658 683 690 690 702 713 719 729 745 745 749 762 769

0/49