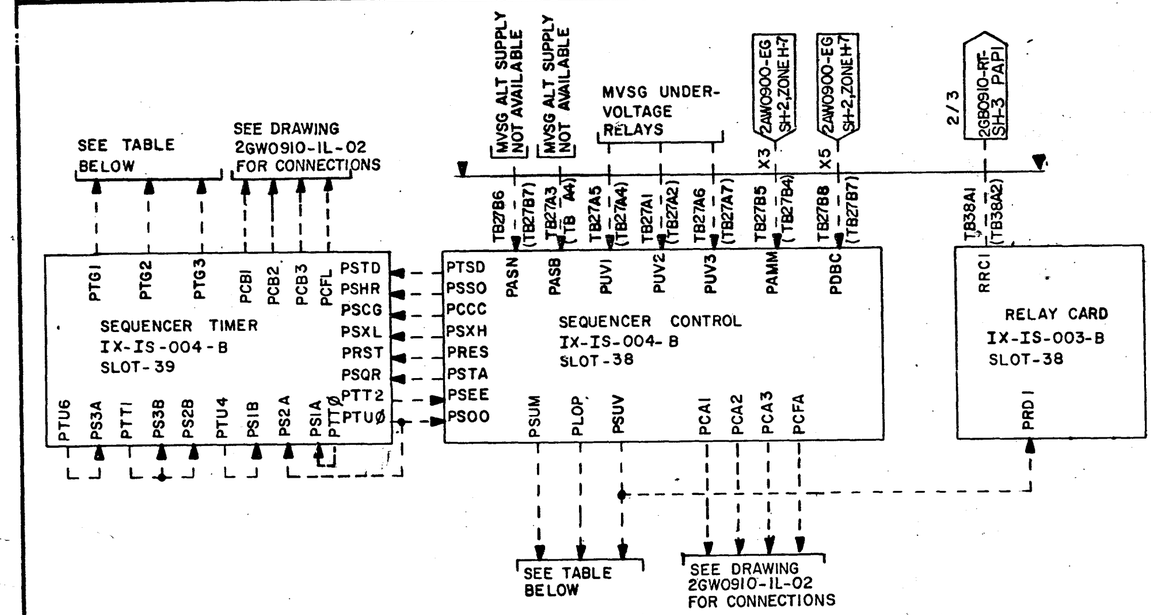

CONTROLLED DEVICE IN IX-IS-004-B	FUNCTION / SLOT						SSCS CID DRAWING NUMBER
	PLOP	PSUM	PSUV	PTG 1	PTG 2	PTG 3	
KE-MPMP-004-B	68	67	67		67		2GB0910-KE-17
RJ-MCMP-002-B	30	30	30	ECN-1170		30	2GB0910-RJ-09
*IVP-MFAN-002-B	49						-VP-02
**2VP-MFAN-004-B	49						-VP-04
NV-MPMP-003-B		26	25	24,25,26			2GW0910-NV-03
		ECN-1169					

* UNIT 1 ONLY ** UNIT 2 ONLY

APERTURE CARD

1	1169, 1170	11-21-81												

REVISED SLOT ASSIGNMENTS PER ECN 1169
CHANGED TIMING GROUP OF SLOT 67 - ECN 1170.

DES.	A. DURAN	DRN.	
CHK.	J.R. JONES		
SUP.	W.H. BANDY		

POWERHOUSE
UNITS 1 & 2

SSCS CIRCUIT
INTERFACE DIAGRAM
LOAD SEQUENCER

BELLEFONTE NUCLEAR PLANT
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY
DIVISION OF ENGINEERING DESIGN

Q

KNOXVILLE 7-21-78 88E 2GB0910-IL-17 R1

88E 2GB0910-IL-17

Docket # 50-438
Control # 8202080064
Date 820202 of Document
REGULATORY DOCKET FILE