07-317-91

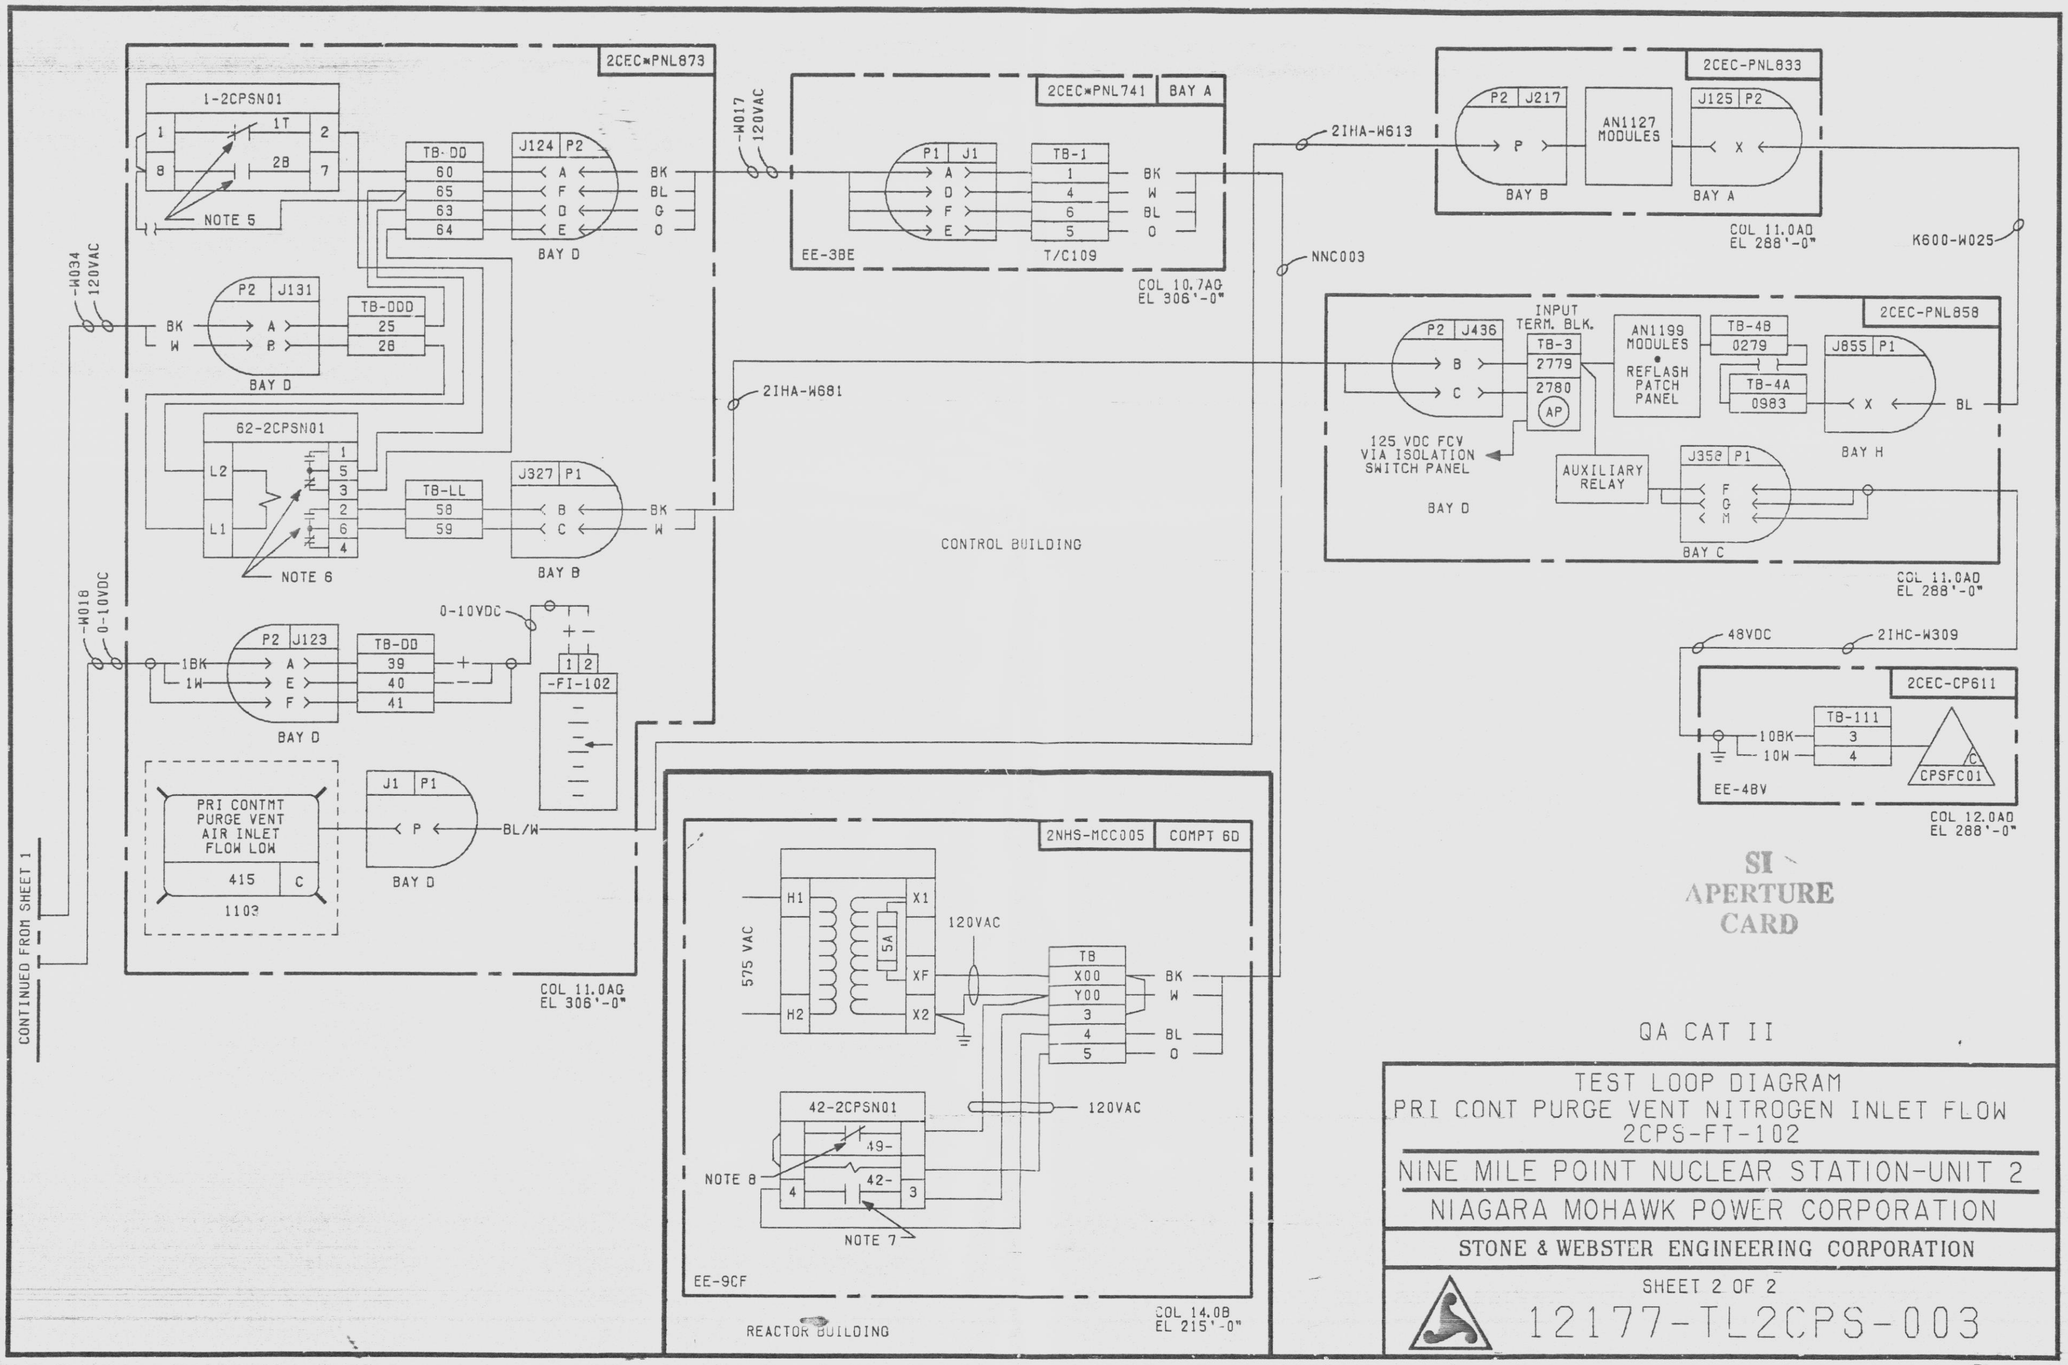

SI
APERTURE
CARD

QA CAT II

TEST LOOP DIAGRAM
PRI CONT PURGE VENT NITROGEN INLET FLOW
2CPS-FT-102

NINE MILE POINT NUCLEAR STATION-UNIT 2

NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION

STONE & WEBSTER ENGINEERING CORPORATION

SHEET 2 OF 2

12177-TL2CPS-003

9305070048 D